



szafa SO-28+881 (Brzózki)  
(istn. szafa SZ-22 typu SZD 36U 1154x709 po przestawieniu w nową lokalizację)

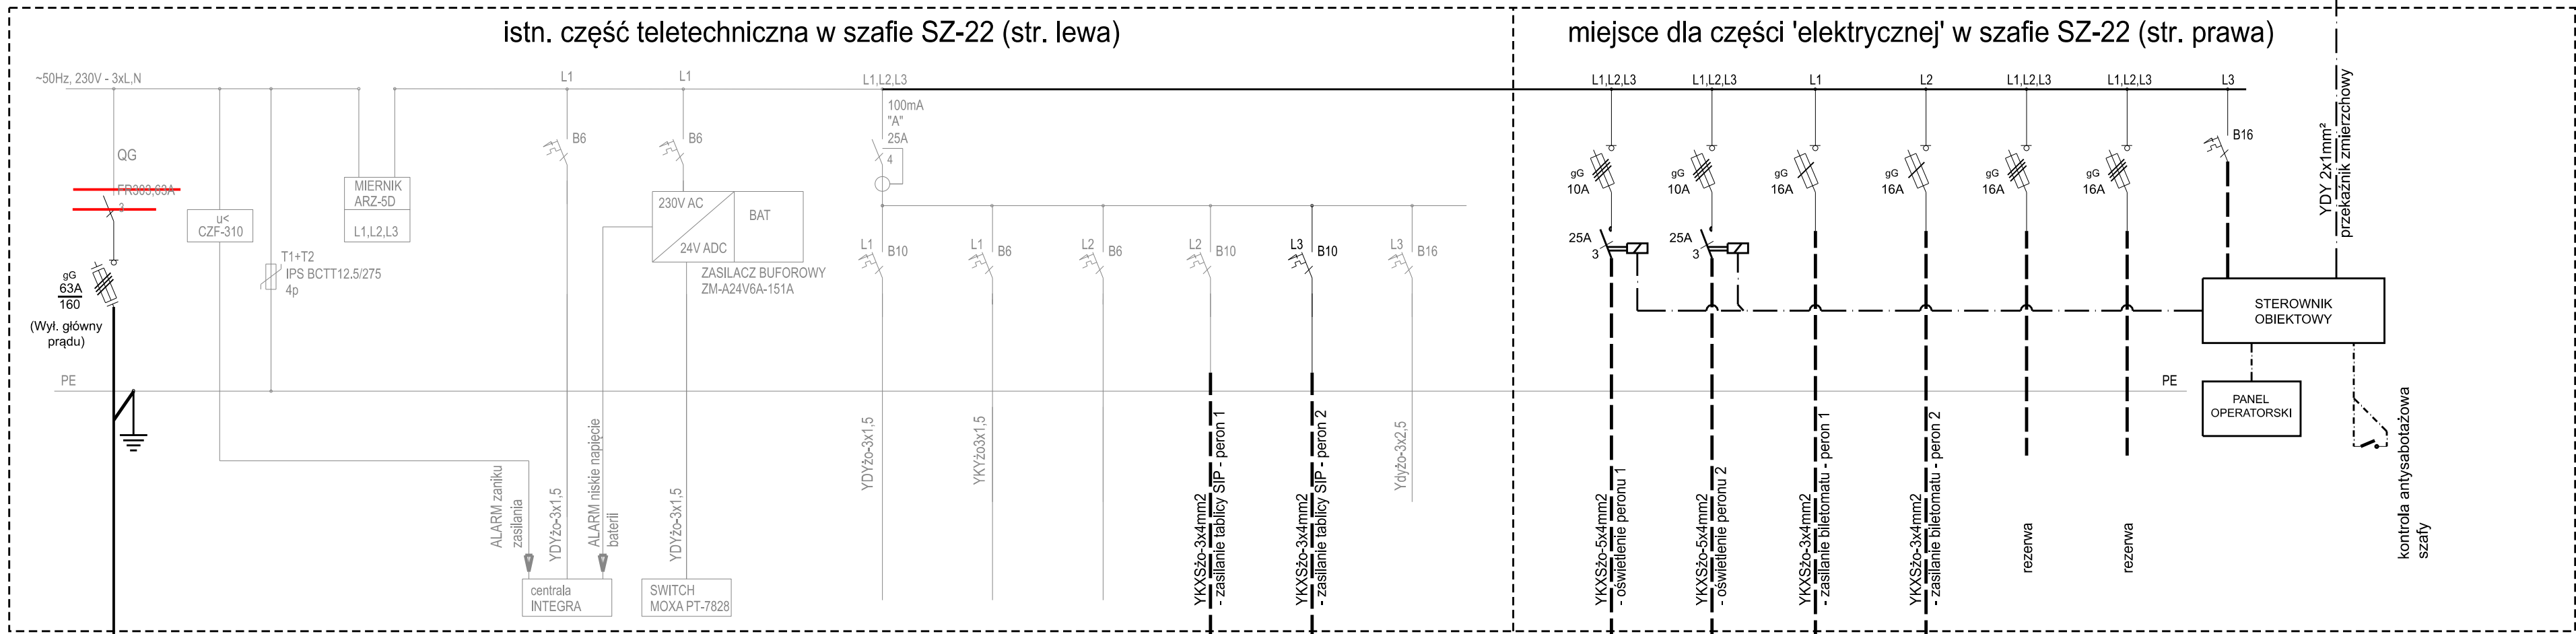

| Nr obwodu  |   | OW1 | OW2 | OW3  | OZ1 |  | OZ3 | OZ4 | Gn. |  | OS1  | OS2 | OB1 | OB2 |  |  |
|------------|---|-----|-----|------|-----|--|-----|-----|-----|--|------|-----|-----|-----|--|--|
| PI [kW]    |   | 0,1 | 0,1 | 0,75 | 0,1 |  | 1,4 | 1,4 | -   |  | 0,25 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Nazwa pola |   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ  |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | MIERNIK PARAMETRÓW ZASILANIA  |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | KONTROLA NAPIĘCIA ZASILANIA   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | CENTRALA INTEGRA  |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | ZASILANIE PRZELACZNIKA ETHERNET                                     |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | ZASILANIE OBIORÓW POTRZEB WŁASNYCH WENTYLACJA OGRZEWANIE OŚWIELENIE |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | ZASILACZE KAMERY KONWERTERÓW  |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | rezerva   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | TABLICE SIP-LCD peron 1   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | TABLICE SIP-LCD peron 2   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Gn. serw.   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            |   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Oświetlenie peronu 1  |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Oświetlenie peronu 2  |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Zasilanie automatu biletowego peron 1                               |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Zasilanie automatu biletowego peron 2                               |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Rezerwa   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |
|            | Rezerwa   |     |     |      |     |  |     |     |     |  |      |     |     |     |  |  |

istn. Szafa ZPAS SZD 36U WKD

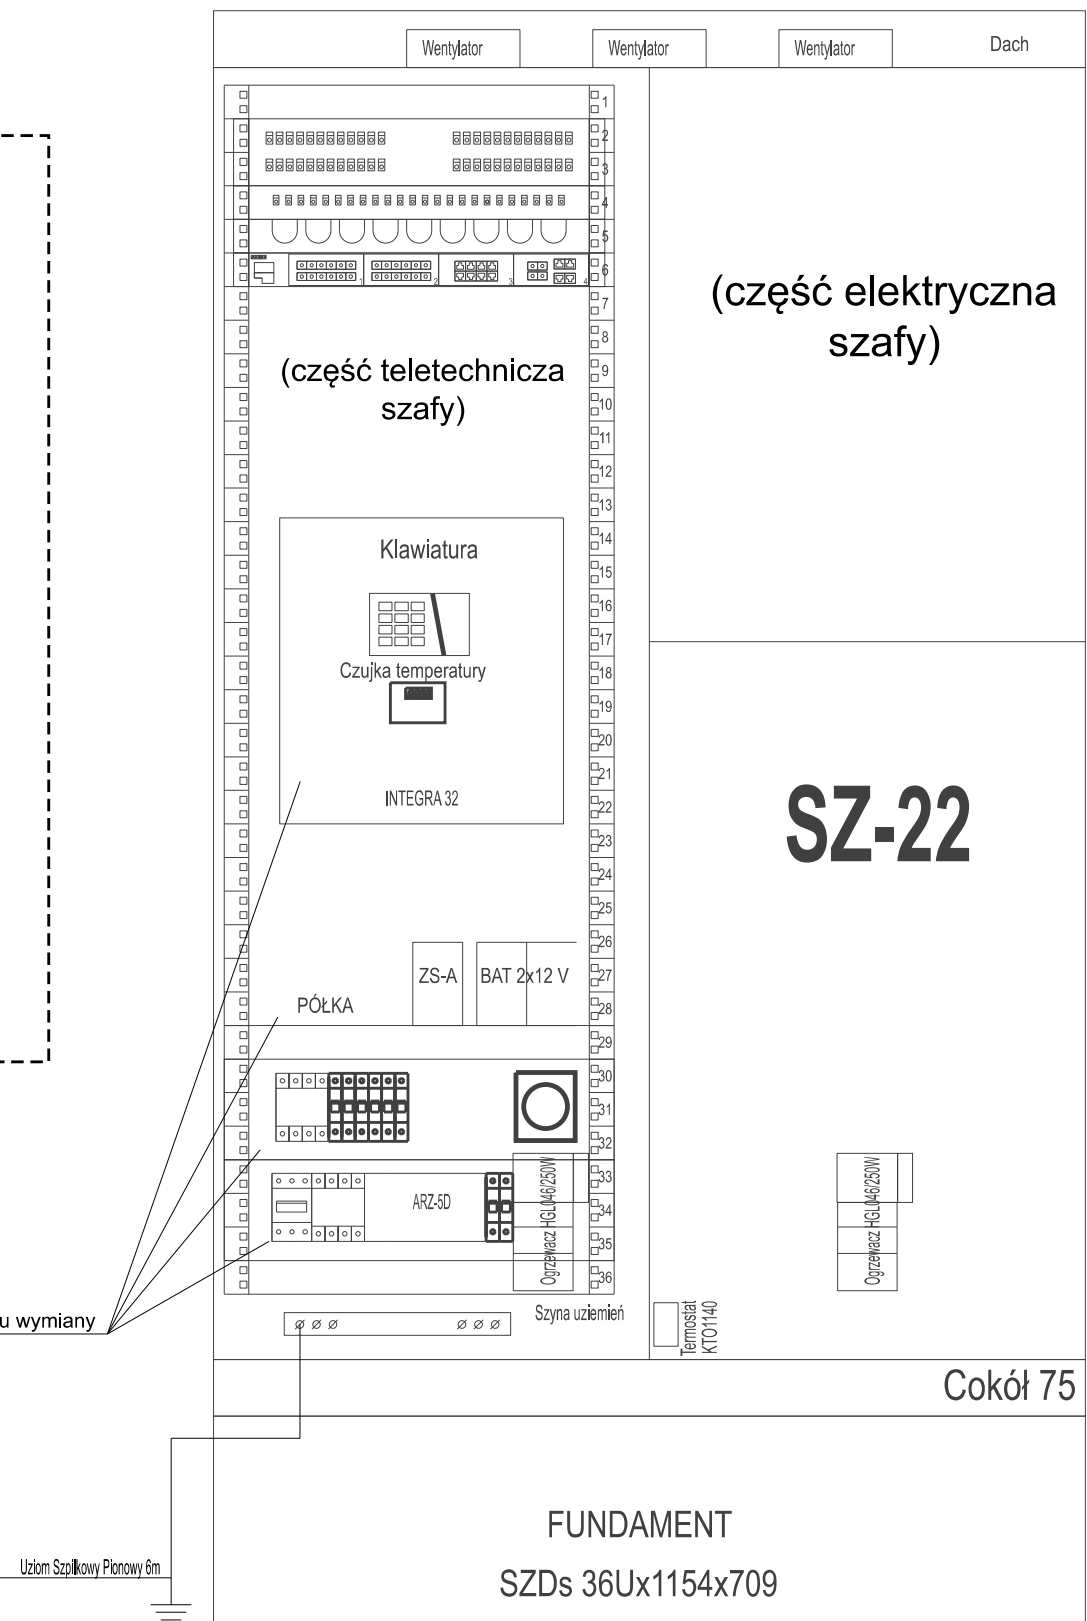

Uwaga:  
Szafę należy doposażyć zgodnie ze schematem sterowania oraz wymaganiami proj. PW branży teletechnicznej.

|   |   |                  |                     |                 |
|---|---|------------------|---------------------|-----------------|
| Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.  |   |                  |                     |                 |
| INWESTOR i WNIOSKODAWCA: <b>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (j.s.t.)</b>  |   |                  |                     |                 |
| ZAMAWIAJĄCY: <b>Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.</b>   |   |                  |                     |                 |
| BIURO PROJEKTOWE: <b>TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.</b>  |   |                  |                     |                 |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego:<br>Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania:<br>„Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”<br>województwo mazowieckie, powiat : pruszkowski, grodziski,<br>gminy: Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki |   |                  |                     |                 |
| Nr umowy:<br>WKD10-022-9/2019   | Stadium:<br>Projekt Wykonawczy                                      |                  |                     |                 |
| Nr projektu:<br>PT1-01/294/2019   | Objekt:<br>LINIA KOLEJOWA NR 47 OD PODKOWY LEŚNEJ DO GRODZISKA MAZ. |                  |                     |                 |
| Nr tomu:<br>VIII  | Tytuł rysunku:<br>Schemat szafy SO-28+881 (Brzózki)                 |                  |                     |                 |
| Stanowisko:   | Imię i nazwisko:  | Nr uprawnień:    | Specjalność:        | Podpis:         |
| Projektant:   | mgr inż. Adam Laskowski   | POM/0219/ZOOE/09 | elektroenergetyczna |                 |
| Projektant:   | mgr inż. Michał Sajenko   | 79/Gd/01         | elektroenergetyczna |                 |
| Projektant:   | mgr inż. Piotr Auguściak  | POM/0210/POOE/09 | elektroenergetyczna |                 |
| Projektant:   | mgr inż. Wojciech Wycinka   | POM/0259/PBE/16  | elektroenergetyczna |                 |
| Sprawdzający:   | mgr inż. Marcin Malinowski  | POM/0208/POOE/10 | elektroenergetyczna |                 |
| Revizja:<br>02  | Data opracowania rysunku:<br>03.2021                                | Skala:<br>-      | Nr rysunku:<br>0706 | Nr strony:<br>1 |
| Nr umowy: WKD10-022-9/2019  |   |                  |                     |                 |